




PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

XARXA AIGUA POTABLE

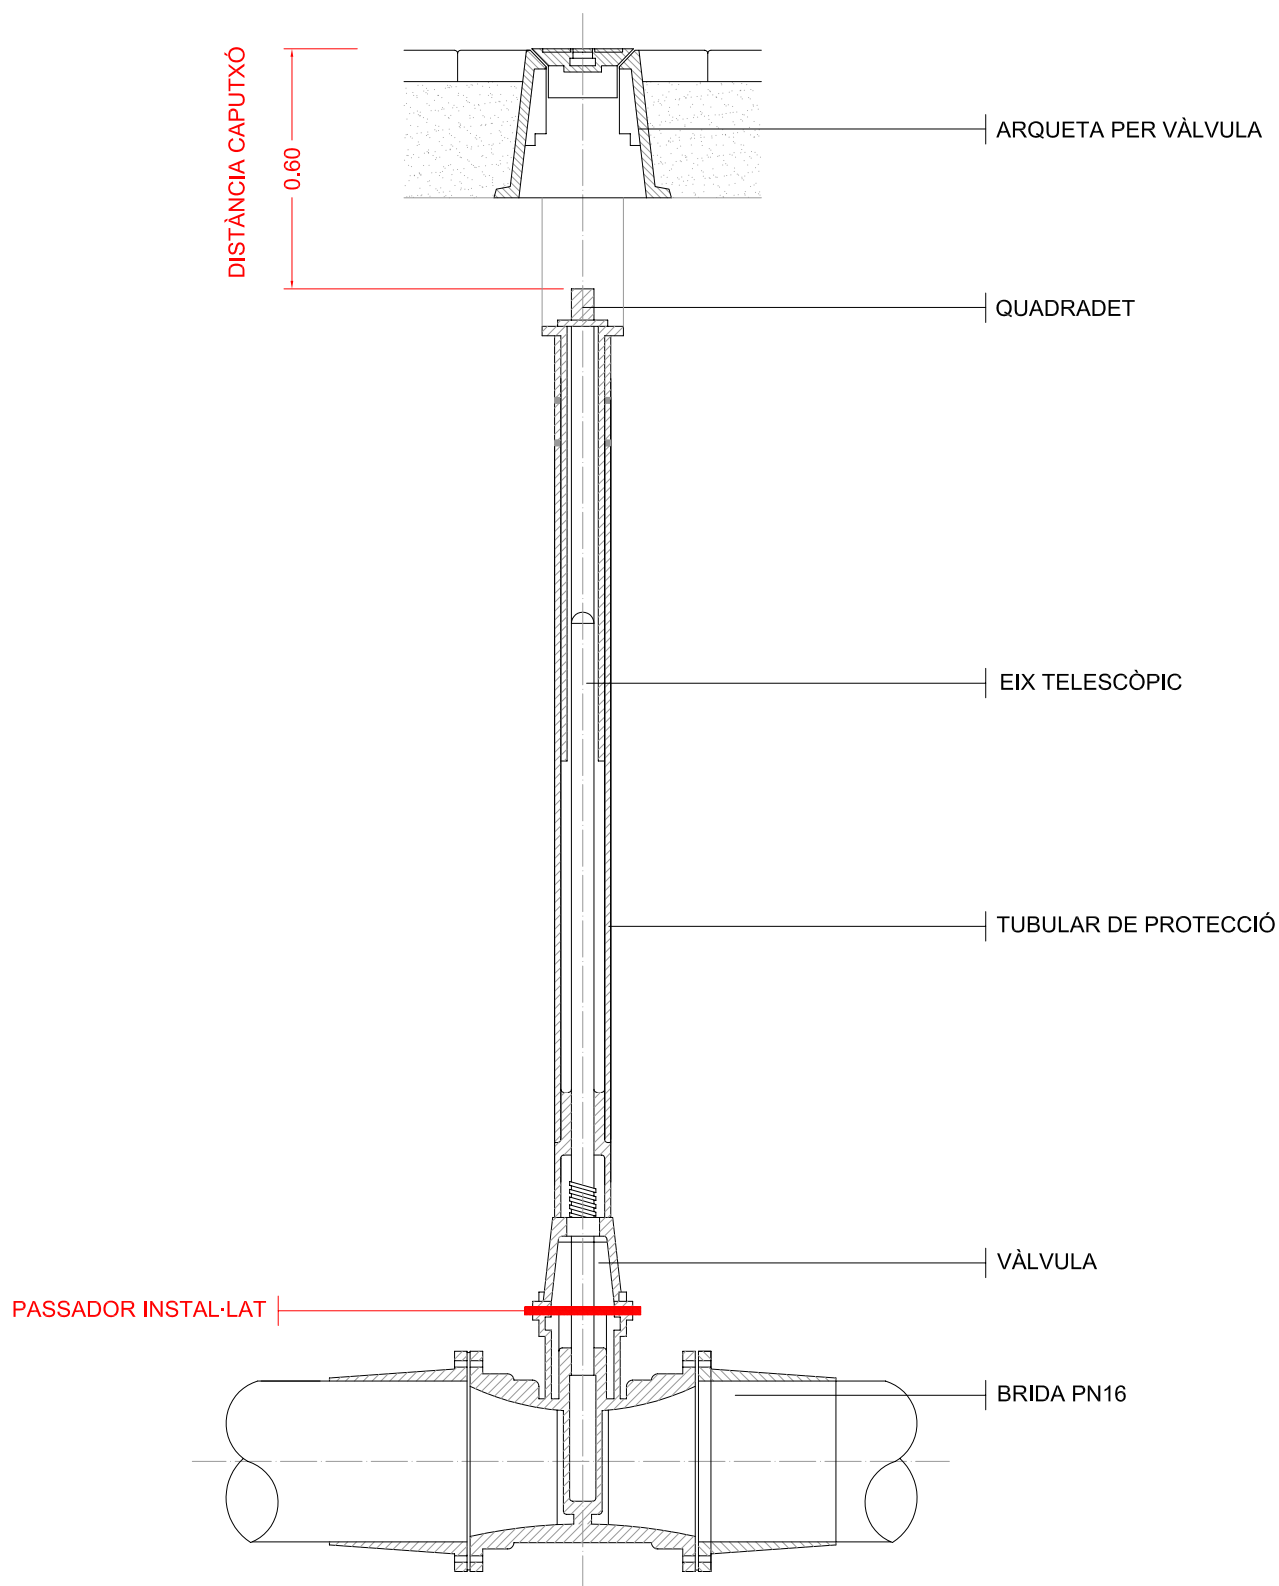

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

VÀLVULA COMPORTA AMB EIX TELESCÒPIC

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
05

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Para todos los tipos de válvulas AVK

Tipos:

Serie 80/54:
Resistencia al calor máx. 180° C
(DIN 3581)

Serie 80/34:
Altura ajustable
Resistencia al calor máx. 250° C
(DIN 3581V)

Serie 80/34:
Altura fija
Resistencia al calor máx. 250° C
(DIN 3581Z)

Materiales:

Caja	HDPE (Polietileno alta densidad)
Tapa	Fundición gris GG-20
Tornillo	Acero inoxidable A2
Inscripción	Nylon 6

Normas y Homologaciones:

DIN, NEN, EN, DVGW

Extras opcionales:

Inscripciones en la tapa.



Para más información vea capítulo 15 "Información técnica".
Los diseños, materiales y especificaciones puedan cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo de productos.
AVK Válvulas, S.A./2007

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROYECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ TIPUS PERA (AVK)

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 05.1


REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Para todos los tipos de válvulas AVK

Lista de componetes:

1. Tapa
2. Tornillo
3. Caja

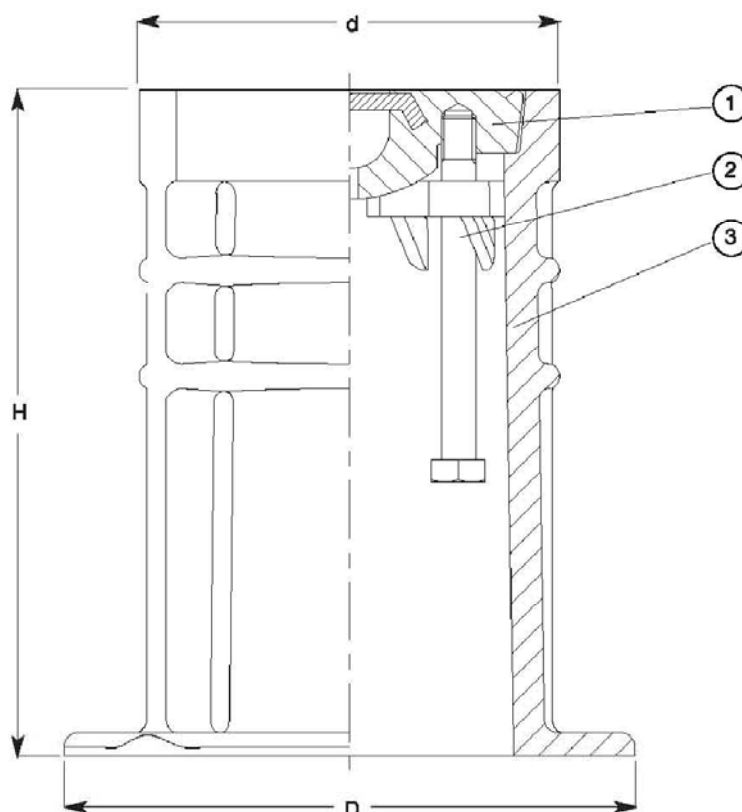

Código	Inscripción	D mm	d mm	H mm	Peso kg
804002014 (DIN 3581)	Agua	275	190	280	5



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ TIPUS PERA (AVK)

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
05.2

aqualia

REGISTRE D 400 REXEL





			A	O	H	kg	Uds	€
No ventilada	redondo	RE 62 M4 RJ	850	600	100	57	10	
	cuadrado	RE 62 M4 KJ	850	600	100	65	10	
Ventilada	redondo	RE 62 M4 GD	850	600	100	56	10	
	cuadrado	RE 62 M4 HD	850	600	100	64	10	

Acerrojado por apéndice elástico

Sistema patentado

REGISTRE D 400 PAMREX

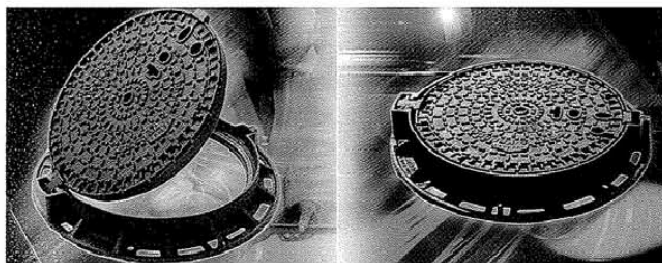

PAMREX Marco cuadrado aparente - Seguridad								
No ventilada		RE 60 K8 FP	850	610	160	132	5	
Ventilada		RE 60 K8 GP	850	610	160	131	5	
PAMREX Marco cuadrado aparente - Explotación								
No ventilada		RE 60 K1 FP	850	610	160	133	5	
Ventilada		RE 60 K1 GP	850	610	160	132	5	

NOTA: CAL INCLOURE EL LOGOTIP PICTÒRIC "AJUNTAMENT DE LLEIDA" I LA NOMENCLATURA "AIGUA POTABLE".

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TAPA PER A VÀLVULES EN CALÇADA


aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
05.3


REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

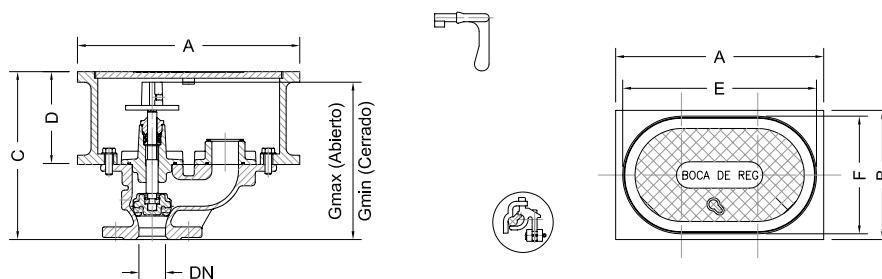

DN	A	B	C	D	E	F	Gmin	Gmax
40	300	200	260	145	281	173	232	260
65	400	200	287	160	306	176	260	290

TOTES LES DIMENSIONS EN MM

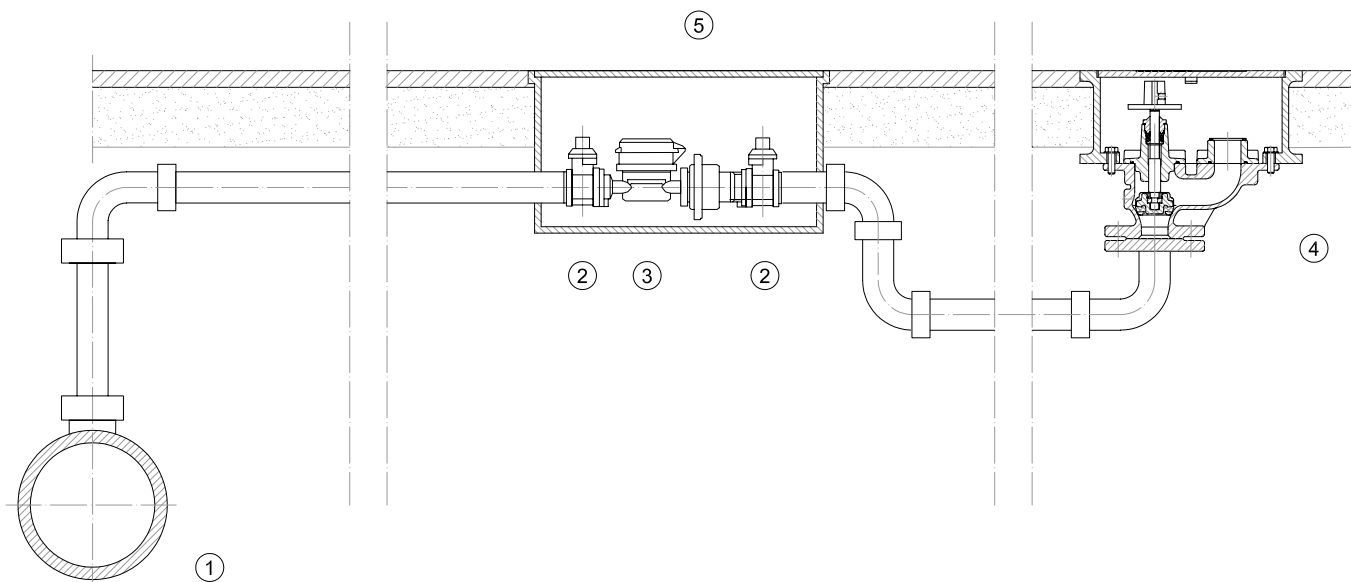

- ① CANONADA GENERAL DERIVACIÓ COLLARÍ
- ② VÀLVULES ENTRADA I SORTIDA
- ③ COMPTADOR
- ④ BOCA DE REG Ø40 AMB ARQUETA DE FOSA
- ⑤ TRAMPILLÓ PER COMPTADOR DOBLE VÀLVULA

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

BOCA DE REG Ø40MM AMB COMPTADOR

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 06

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Belgicast®



BV-05-63

BOCA DE RIEGO


DN-40/65
PN-16

MATERIALES

Arqueta, registro GGG-50 (nodular)
Cuerpo y tapa GGG-50 (nodular)
Cierre GGG-50+E.P.D.M.
Cierre tapa arqueta Bronce y resorte A° Inox
BRIDAS: PN -10/16. Según DIN 2532/33
Resistencia al paso de vehículos pesados.
Aplicación pintura Epoxi Azul. RAL - 5015.

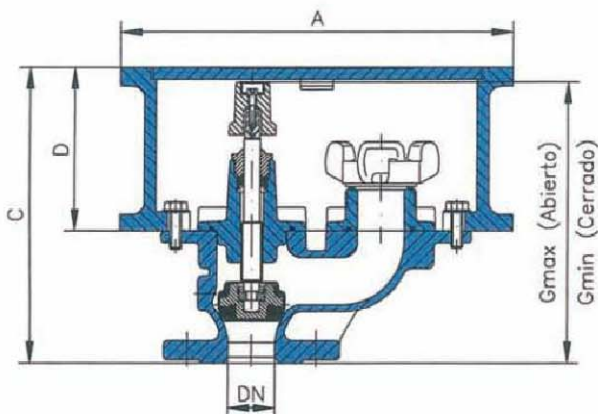



Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de E.P.D.M., sin mantenimiento y de una resistencia térmica de -10° a +80° C.



BOCA DE RIEGO	RACOR TIPO BARCELONA UNE 23400
DN - 40	45
DN - 65	70

Otro tipo de racores, a consultar.

DN	A	B	C	D	E	F	Gmin	Gmax
40	300	200	260	145	281	173	232	260
65	400	200	287	160	306	176	260	290

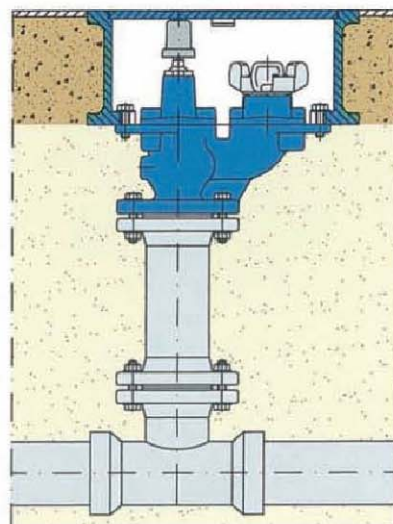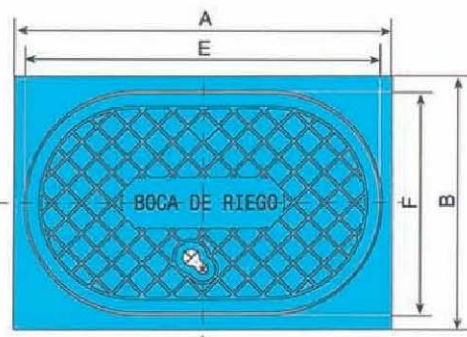

2

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

BOCA DE REG Ø40MM (BV-05-63)

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA



NUM.:
06.1

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

ARQUETAS

ARQUETAS DE FUNDICI3N DE HIERRO



NOTA: TRAMPILL3 PER A COMPTADOR Ø20MM I SUPERIOR (PER A BOCA DE REG I ESCOMESA DE REG).

Características técnicas:

- Arquetas pensadas para la instalaci3n de acometidas de agua en la acera o pavimento.
- Arqueta: fabricada en fundici3n gris y recubrimiento con pintura epoxy.
- Tapa con registro fabricada en fundici3n nodular. Registro fabricado de poli3ster reforzado con fibra de vidrio.
- Tapa cierre: Tapa fabricada en fundici3n nodular. Cuerpo cierre fabricado en lat3n y pestillo fabricado en acero inoxidable. Tornillos: Acero inoxidable A-2 AISI304.
- Dos tipos de Tapa: -con tapa sujeta a la cubeta mediante 4 tornillos de acero inoxidable y con registro central de poli3ster reforzado con fibra de vidrio para f3cil lectura del contador. - Con tapa ciega, de f3cil apertura para la lectura del contador mediante la llave 8L025.
- Las arquetas cuentan con un sistema exclusivo de montaje-desmontaje del contador (amparado por patente internacional), instalado dentro de la arqueta, asegura una correcta y f3cil colocaci3n del contador de agua.
- Las arquetas y los sistemas de montaje-desmontaje permiten la ubicaci3n de contadores de agua de calibres de 13 hasta 40 mm. y longitudes desde 100 hasta 300 mm., con acoplamientos roscados. (exeepto para el modelo AN14000)

C3DIGO	A	B	C	TIPO DE TAPA	PESO (kg) UNITARIO
AN22000	237	186	148	c/registro	7,40
AN25000	240	186	150	ciega	9,05
AN34000	387	214	200	c/registro	15
AN49000	492	221	250	c/registro	23,35
AN58000	606	228	243	c/registro	29
AN35000	384	214	200	ciega	15,75
AN36000	386	216	270	ciega	18,10
AN50000	492	221	250	ciega	24,65
AN60000	606	228	243	ciega	29,65

Medidas en mil3metros.

Pradinsa puede no aceptar responsabilidades por posibles errores en cat3logos.
Pradinsa se reserva el derecho a alterar los productos sin previo aviso.

Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com

 **Pradinsa**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES
INSTAL·LACI3 XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILL3 PER COMPTADOR Ø20MM I >

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA



NUM.:
06.2

REVISAT:
FEBRER 2011

 **aqualia**

DN	A	B
80	385	250
100	420	250

TOTES LES DIMENSIONS EN MM

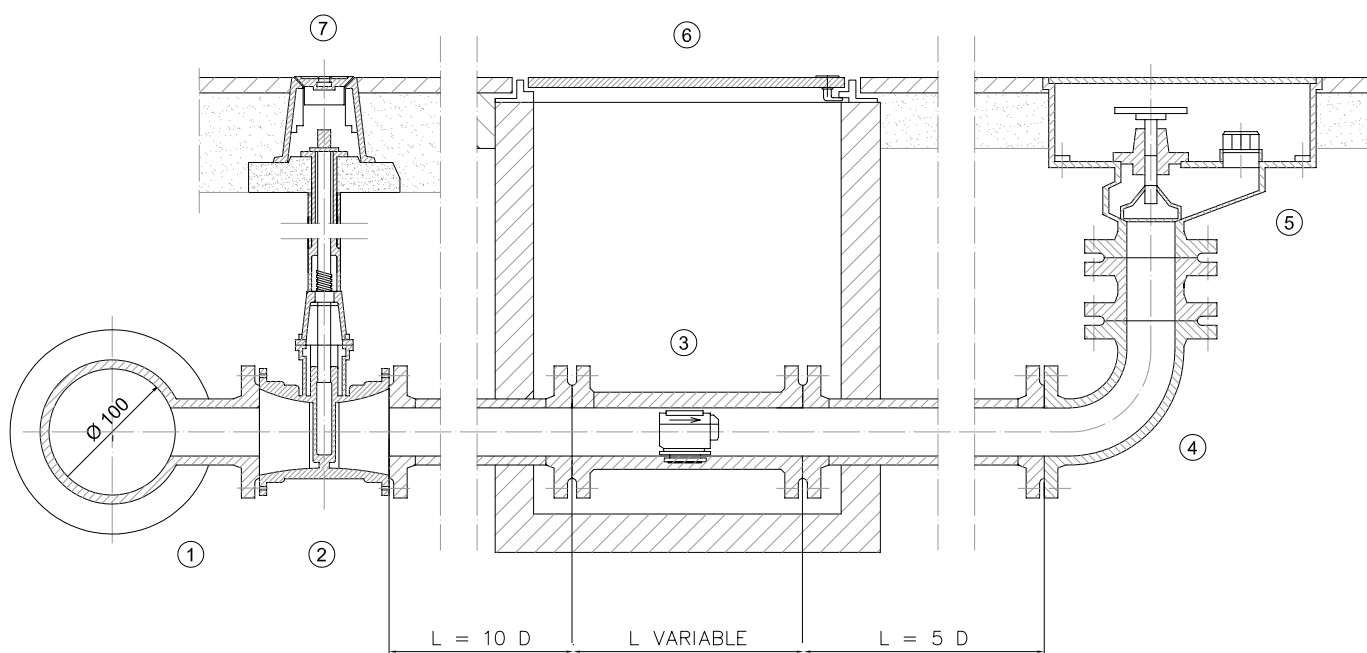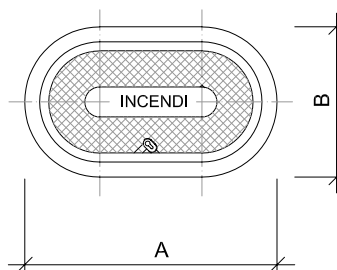

- ① CANONADA GENERAL DERIVACIÓ T FOSA
- ② VÀLVULA COMPORTA
- ③ COMPTADOR IRRIMAG C
- ④ COLZE DE FOSA PN-16
- ⑤ HIDRANT CONTRA INCENDIS AMB ARQUETA
- ⑥ ARQUETA 40 X 40 I TAPA DC 400 RANGE
- ⑦ EIX TELESCÒPIC I TAPA VÀLVULA

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

HIDRANT AMB VÀLVULA I COMPTADOR

aigües de lleida








ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 07

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Esquemas para la instalación de contadores Irrimag C utilizados para una toma en campo

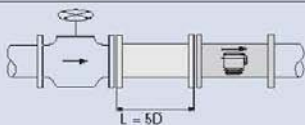ELEMENTOS PERTURBADORES SITUADOS AGUAS ARRIBA		
Codo a 90° Codo a 90° + Cono Codo a 45° Te		Mantiene la precisión con cualquier elemento situado agua arriba
Válvula		Mantiene la precisión cualquiera que sea el grado de cierre de la válvula intercalando un longitud de 5 veces D $D = \varnothing$ del contador
Bomba		$D = \varnothing$ del contador Mantiene la precisión intercalando una longitud igual a 20 veces D El contador puede estar situado antes o después de la bomba
		un estabilizador S3D reduciendo la dimensión $\varnothing S-3D =$ calibre del contador
ELEMENTOS PERTURBADORES SITUADOS AGUAS ABAJO		
Cono divergente Válvula Válvula clapeta		Mantiene la precisión cualquiera que sea el grado de apertura de la válvula
Inclinación		Mantiene la precisión cualquiera que sea el ángulo de inclinación
Condiciones generales		- Montar el contador en un punto bajo de la instalación - Elevar la salida en caso de escape libre - Proteger el contador contra el hielo previendo una válvula de paso aguas arriba y un dispositivo de vaciado en la salida - Cualquier elemento instalado de los aquí descritos no alteran la precisión.

Puesta en servicio

- Purgar la conducción antes de la instalación para eliminar cualquier cuerpo extraño
- Al llenar de agua la conducción hacerlo de modo progresivo para que se purgue bien el aire

Observación

Si se dejan los contadores en el exterior durante el invierno es indispensable vaciar el manguito

Mantenimiento

El contador Irrimag C no necesita de un cuidado especial, salvo en el caso particular de aguas accidentalmente muy cargadas de pequeñas partículas, barro, limo, etc.

El cambio o la limpieza del contador derivado puede realizarse en campo de un modo muy simple

RECUERDE: Para la medida de agua en estos casos particulares, consultar el folleto de nuestro caudalímetro electromagnético MAGTHERM C

Actaris Contadores S. A.
Vial Norte, 5
08170 Montornès del Vallès
Barcelona (España)

www.actaris.com

EU-WA-0048.0-SP-03.01

© Copyright 2000, Actaris Contadores S. A., All Rights Reserved

Delegaciones

28009 Madrid: Lope de Rueda, 26 tel. 91 435 79 11 - fax 91 575 45 31
48010 Bilbao: María Díaz de Haro, 51 tel. 94 421 35 45 - fax 94 444 27 40
15005 La Coruña: Gómez Zamalloa, 7, 6º izq. tel. y fax 981 14 04 50
41001 Sevilla: Pº. Colón, 9 - A.C. tel. 95 421 79 24 - fax 95 421 58 57
46026 Valencia: Oltrá, 40 bajos tel. 96 373 20 52 - fax 96 334 01 05
08170 Barcelona: Vial Norte, 5 - Montornès del Vallès tel. 93 565 36 90 - fax 93 565 36 01



La información contenida en este folleto está sujeta a modificaciones sin previo aviso

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
07.1

REVISAT:
FEBRER 2011





Los contadores Irrimag C pueden comunicar.

Montan un pre-equipos en estándar que se caracteriza por una pequeña saeta metálica no magnética en el totalizador. Es suficiente equipar el totalizador con un sensor Cyble para adquirir la información y poder transmitirla a distancia.

Las aplicaciones de este sistema son numerosas y pueden evolucionar, citamos:

- Lectura a distancia
- Análisis de caudales
- Gestión de dosificación
- Análisis de consumos

El emplazamiento de los puntos de extracción, a veces son de difícil acceso para leer el contador, una información fiel y que pueda ser transmitida es una gran ventaja.

La lectura a distancia permite igualmente la posibilidad de gestionar y controlar la eficacia del material, y en consecuencia de optimizar su utilización.

Por otra parte el sistema Cyble, ofrece una gran flexibilidad puesto que permite, gracias a que los contadores están pre-equipados en estándar, la posibilidad de equiparlos progresivamente.

El Contador Irrimag C está especialmente estudiado para el riego.



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
07.2

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Irrimag C

El Contador Irrimag C está disponible desde el calibre 65 mm. hasta 200 mm.



Presentación

El Irrimag C es un contador de agua del tipo proporcional previsto para funcionar en condiciones difíciles (aguas sin tratar, aguas cargadas con partículas sólidas).

El Irrimag C es un conjunto de medida:

- Con paso libre por el manguito (1)
- Sin ningún mecanismo sobre el flujo principal
- Con un filtro (4) para la protección del contador derivado
- Con una débil pérdida de carga
- En el cual el contador derivado es (2) :
 - Intercambiable en campo
 - Tipo chorro único
 - Totalizador mecánico extra seco con tambores marcados para la lectura directa, pre-equipado para la comunicación
 - Con turbina auto limpiante (sistema patentado)

- Cuerpo de aleación de cobre precintado sobre el manguito (5)
- Tapa cubre visor que puede ser cerrada por un candado (3)
- Una válvula de aislamiento (6) (según la versión) permite cambiar el contador en carga



Particularidades

- Especialmente pensado para el riego
- Contaje proporcional
- Turbina auto limpiante patentada
- Preparado para comunicar



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
07.3

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Característiques metrològiques

Calibre del contador	mm	65	80	100	125	150	200
Caudal màxim permanent	m ³ /h	80	120	200	200	500	500
Caudal excepcional punta	m ³ /h	100	160	250	250	550	550
Caudal con exactitud ± 5%	m ³ /h	2,5	4,8	8	8	20	20
Caudal de arranque	m ³ /h	0,8	1,8	3	3	7,5	7,5
Δp al caudal màxim permanent	bar	0,5	0,44	0,58	0,58	0,75	0,75
Caudal màxim en 24 hores	m ³ /dia	1 900	2 800	4 800	4 800	12 000	12 000
Pressió màxima de servei	bar	20					
Temperatura màxima de l'aigua	°C	80					
Capacitat del totalitzador	m ³	10 ⁶	10 ⁷				
Escaló de lectura	l	0,5	5				
Connexions		60x65 PN 16 4 taladros oblongos	80 PN 16 4 taladros o 8 taladros	100 PN 16 8 taladros	125 PN 16 8 taladros	150 PN 16 8 taladros	200 PN 16 8 taladros o PN 16 12 taladros


Característiques dimensionals

Calibre del contador	mm	65	80	100	125	150	200
A	mm	255	255	255	255	255	255
B	mm	185	200	220	250	285	340
C	mm	170	181	191	191	215	215
C (con válvula)	mm	172	183	193	193	217	217
D	mm	155	155	135	135	135	135
Peso	kg	8	13	17	20	27	34

Pèrdua de càrrega



Dimensiones

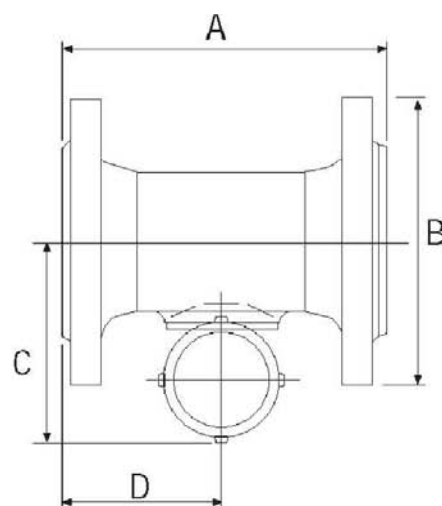

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
07.4

aqualia

CARACTERÍSTIQUES DELS HIDRANTS

Els hidrants instal·lats seguiran la norma UNE-EN 14.339:2006 (hidrants soterrats) o la norma UNE-EN 14.384:2006 (hidrants aeris) o la norma UNE-EN que la substitueixi, segons CE.


Els ràcords de connexió seran els de rosca de Ø100mm y el ràcord Barcelona de Ø70mm (UNE 23.400). No s'admetran altres tipus de ràcords. Els ràcords de Ø45mm tipus Barcelona (UNE-23.400) no es consideren aptes per a donar servei com a hidrant, ja que el cabal és inferior al mínim exigít.

Es recomana la instal·lació d'hidrants aeris amb un ràcord de Ø100mm de rosca i dos ràcords de Ø70mm tipus Barcelona (UNE-23.400) als polígons industrials y comercials, amb una protecció contra cops que permeti l'ús correcte.


Per a zones urbanes es recomana la instal·lació d'hidrants soterrats amb una sortida de rosca de Ø100mm o sortida siamesa amb ràcord de Ø70mm tipus Barcelona (UNE-EN 23.400), de manera que des de qualsevol punt on s'ubiqui un vehicle contra incendis, la distància d'aquest amb l'hidrant més proper (mesurat a través de les vies de circulació) sigui igual o inferior a 100 metres.

La xarxa hidràulica que abasteixi als hidrants haurà de proporcionar un cabal mínim de 1.000 litres per minut durant un al menys 2 hores a dos hidrants consecutius, amb una pressió mínima de 10 m.c.a.


Els hidrants soterrats s'hauran de senyalitzar mitjançant senyal homologada segons la norma UNE 23.033:1981

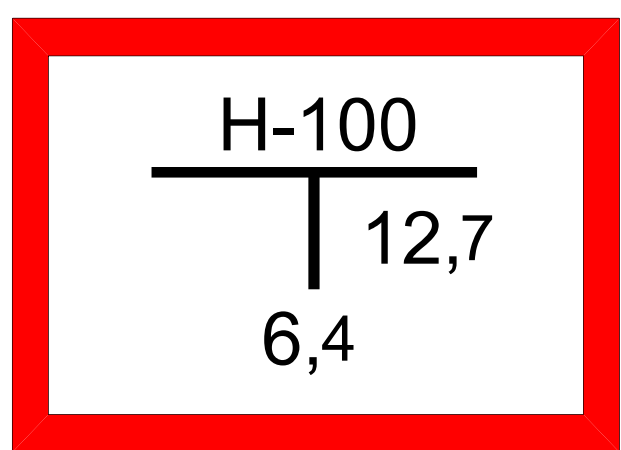	LLEGENDA SENYAL HIDRANT Hidrant de presa directa d'aigua per als serveis d'extinció - Senyal rectangular - Fons Blanc - Marc exterior en vermell - Grafies interiors en negre S'usarà per a indicar la situació d'un hidrant contra incendis. Llegenda de les grafies: H 100: Hidrant de Ø100mm 12,7 i 6,4: Coordenades de l'hidrant, prenent com a referència el punt de la façana on es situa el senyal
---	--


 Ajuntament de Lleida	PROJECTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE		
	PLÀNOL: SENYALITZACIÓ HIDRANT	ESC. : SENSE ESCALA	NUM.: 07.5
		REVISAT: AGOST 2021	

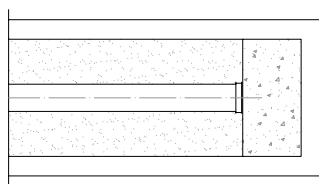


PLANTA
BRIDA CEGA

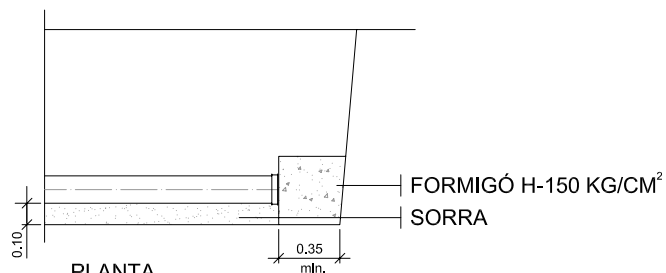


PLANTA
BRIDA CEGA

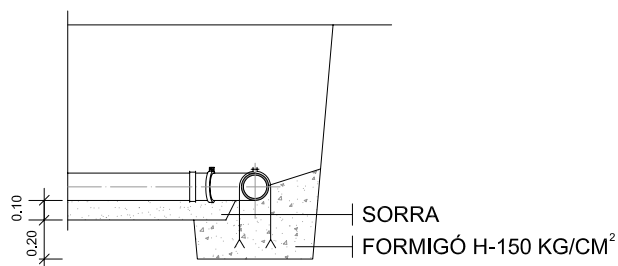


ANCORATGE

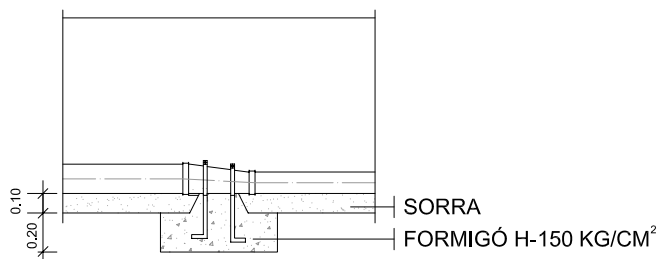


ANCORATGE

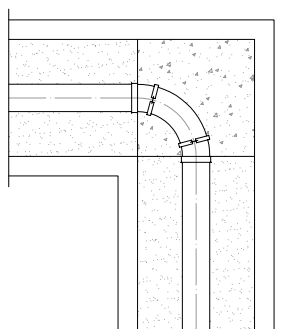

PLANTA
DERIVACIÓ A 90° (COLZE)

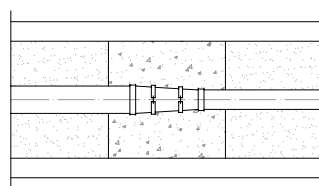

PLANTA
CON DE REDUCCIÓ

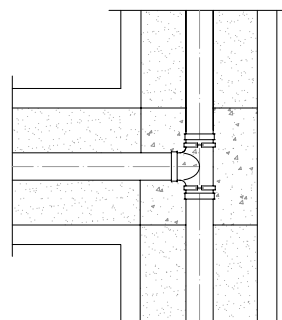

PLANTA
DERIVACIÓ EN "T"

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

DETALL ANCORATGES PECES ESPECIALS



aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
08

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

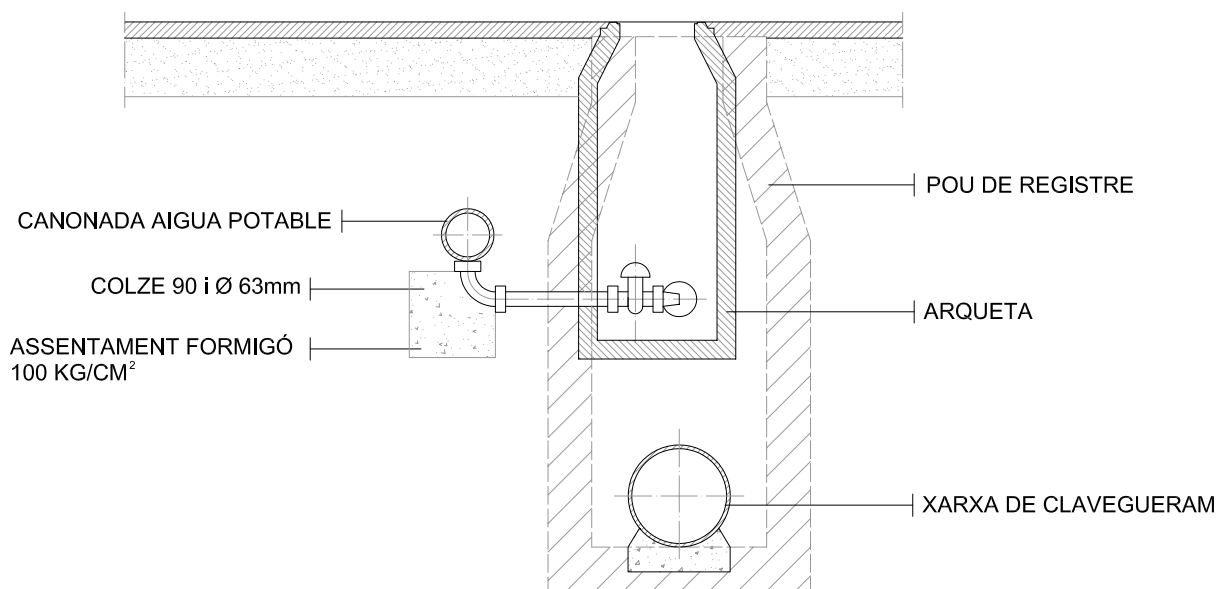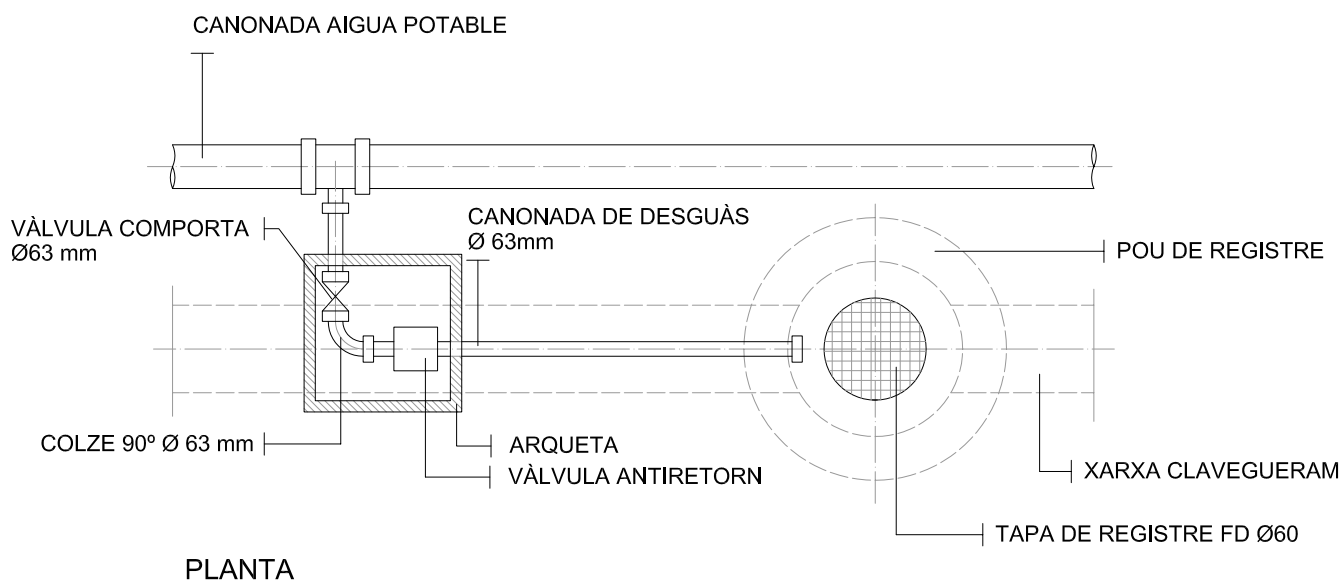

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

DETALL DESCÀRREGA

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
09

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia