



PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS
FONDOS NEXT GENERATION EU

ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

B R 2 9 ARQUITECTURA
SANTI VIVES
BARCELONA **eInesa**

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC N° 37793-7, Y JOSEPH M. BURGUES SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC N° 37651-5. SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, ASI COMO CUALQUIER REPRODUCCION O CESION A TERCEROS, REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.



CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.

CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.

CR03 - **Mortero adhesivo.**

CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neepor).






CR05 - **Mortero acrílico de refuerzo con malla.**

CR06 - Revoco de mortero acrílico decorativo.

CR07 - Mortero ignífugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)

BR 30 PREVALECERÁ DE F
ESTABLECIDO EN L
ESTRUCTURA (ER)
6 MES R 25 ARQUITECTOS, SLP
C/Comerc, 38 2616 42 297mm
DIN-A3 420x297mm



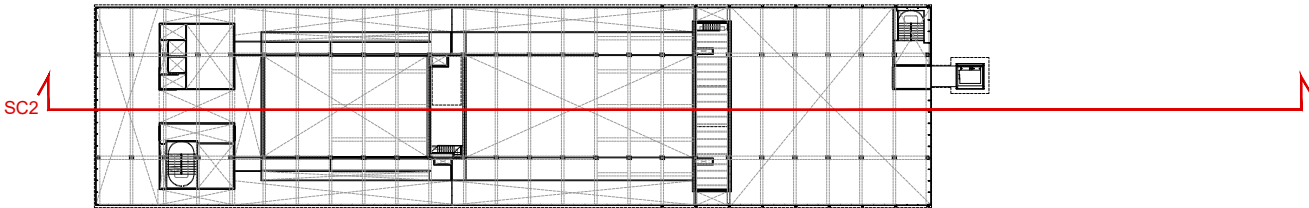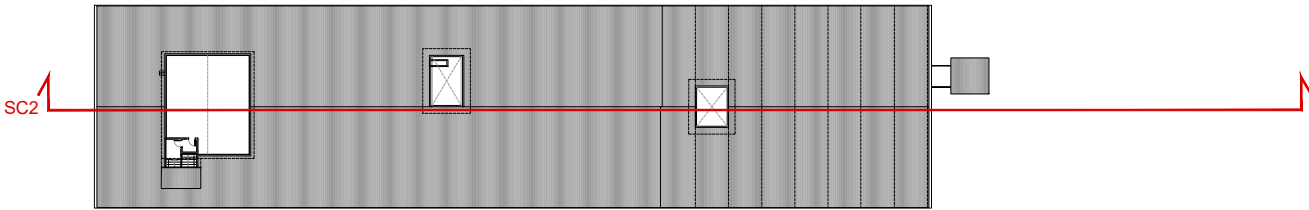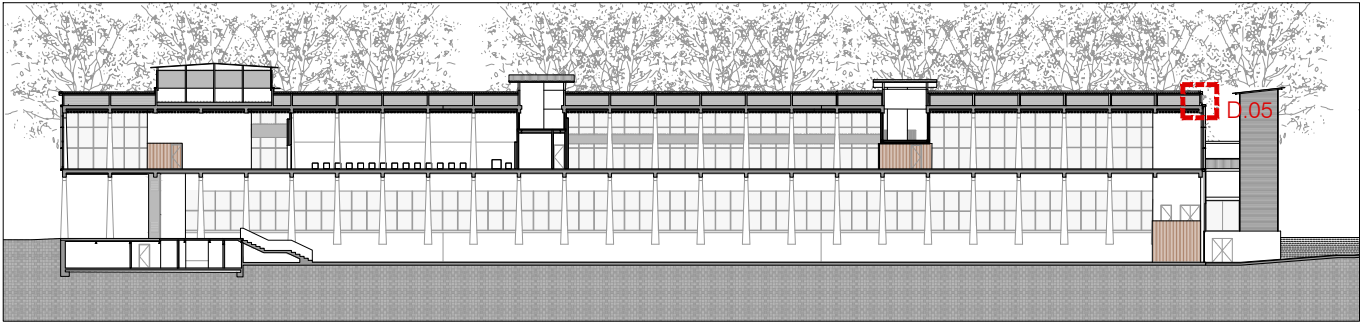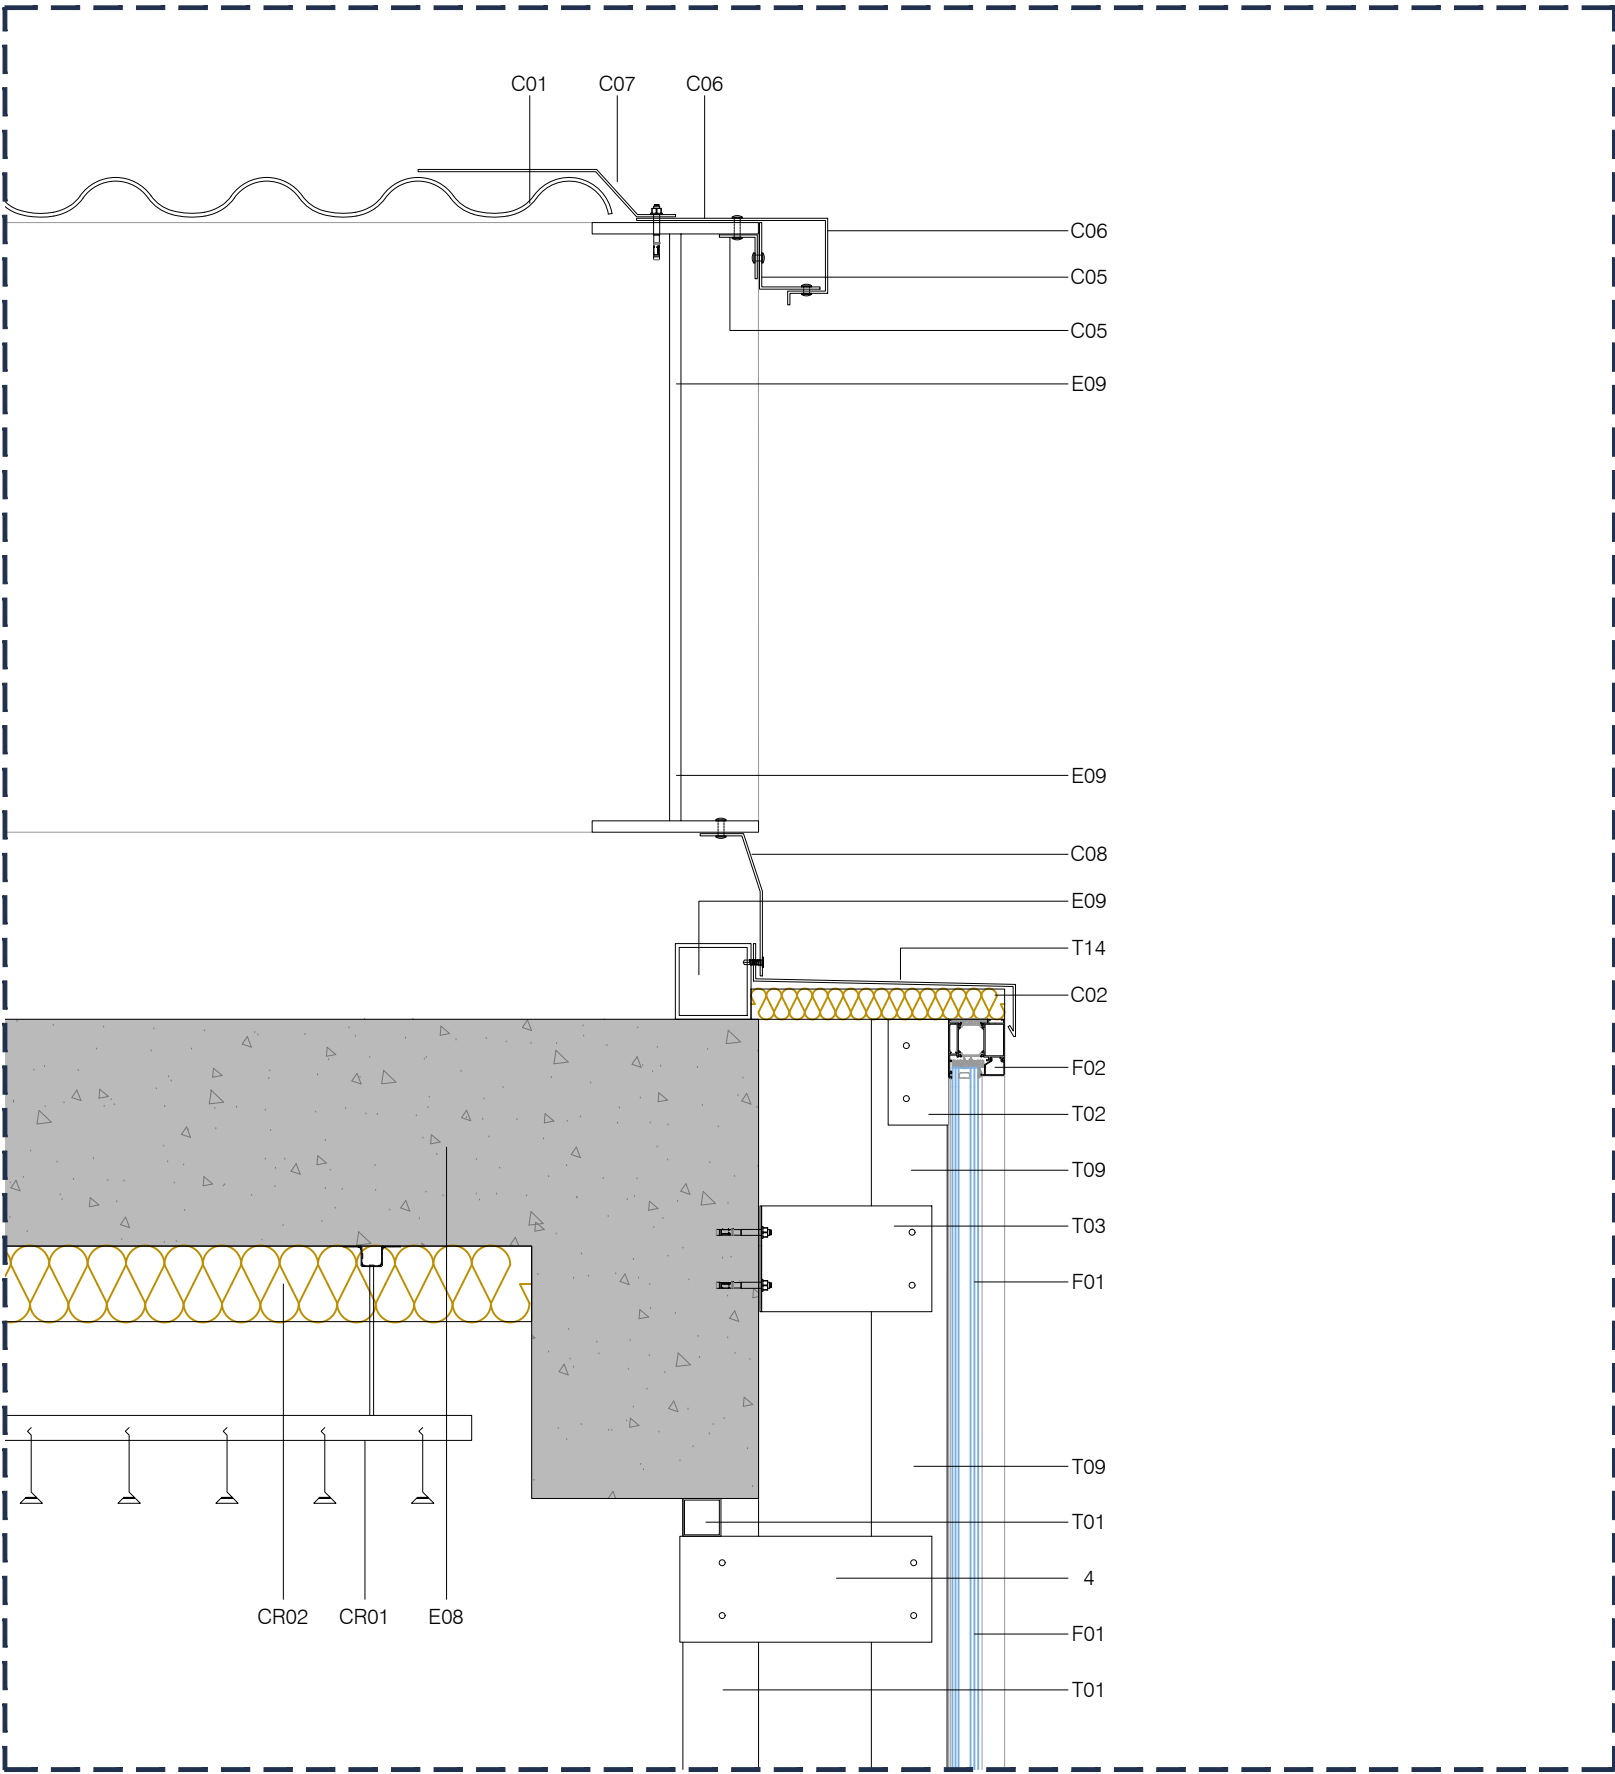

ESTRUCTURA

- E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.
- E02 - Encachado de gravas.
- E03 - Junta perimetral elástica.
- E04 - Armaduras de anclaje.
- E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.
- E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.
- E07 - Muro de contención existente.
- E08 - Forjado de hormigón existente.
- E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

- T01 - Perfilera existente (montantes i travesaños).
- T02 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T03 - Pletina de anclaje de perfilera en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T04 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.
- T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.
- T07 - Pletina de remate interior de aluminio lacado en "L".
- T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.
- T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.
- T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.
- T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

- T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.
- T15 - Murete de cubierta existente.
- T16 - Enfoscado de mortero de cemento.
- T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

- C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.
- C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".
- C05 - Pletina de anclaje de perfilera en "L", de acero galvanizado.
- C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.
- C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.
- C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.
- C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".
- C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

- PI01 - Morter de agarrr de pavimento.
- PI02 - Pavimento existente
- PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.
- PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".
- PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

- PE01 - Lámina impermeable de PVC.
- PE02 - Lámina drenante nodular geotéxtil.
- PE03 - Mortero de agarre de pavimento.
- PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.
- PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

- F01 - Doble acristamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según especificación en plano de carpinterías.
- F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

- CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.
- CR03 - Mortero adhesivo.
- CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neopor).
- CR05 - Mortero acrílico de refuerzo con malla.
- CR06 - Revoco de mortero acrílico decorativo.
- CR07 - Mortero ignifugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARÁN Y COMPROBARÁN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA D.F. PREVALECE LA FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

BR29

DIN A3 420x297 mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECTIVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EXPEDIENTE
352-RLLA
FECHA
AGOSTO 2023






EMPLAZAMIENTO
ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

PLANO:
ARQUITECTURA
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DETALLE 05
ORIENTACIÓN
ESCALA: DIN A3: 1/10 NÚM. AD-05
DIN A1: 1/5
LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO
Firmado:
Xavier F. Rodríguez Pifalla, Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes, Colegiado núm. 37651-5
SANTI VIVES ARQUITECTURA, Colegiado núm. 37651-5
Jordi Casulla Vives, Ingeniero Industrial, Colegiado núm. 5405-4
PROMOTOR
Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Urbanisme

PROMOTOR
Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Urbanisme
EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUES SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CEBIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



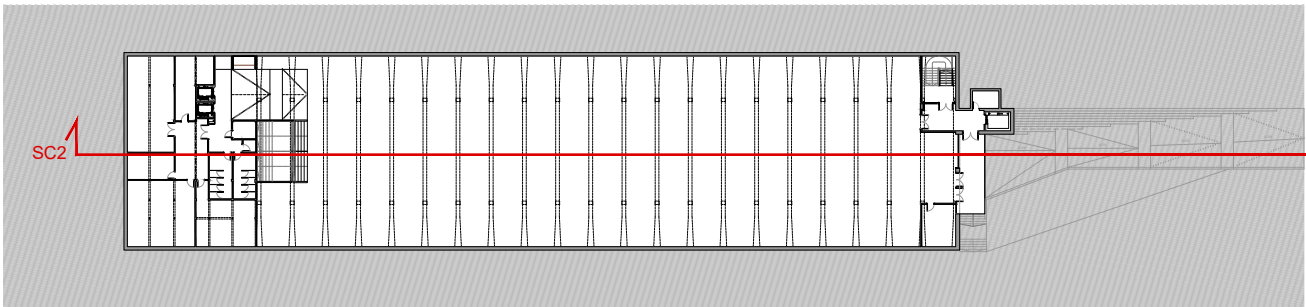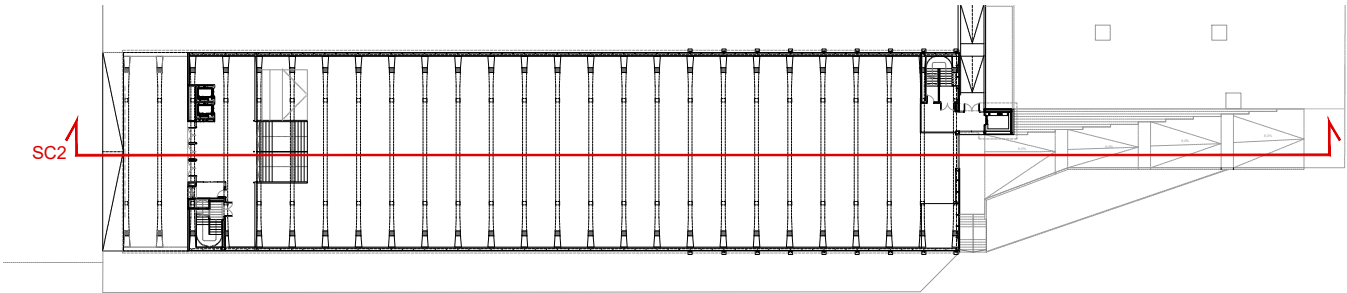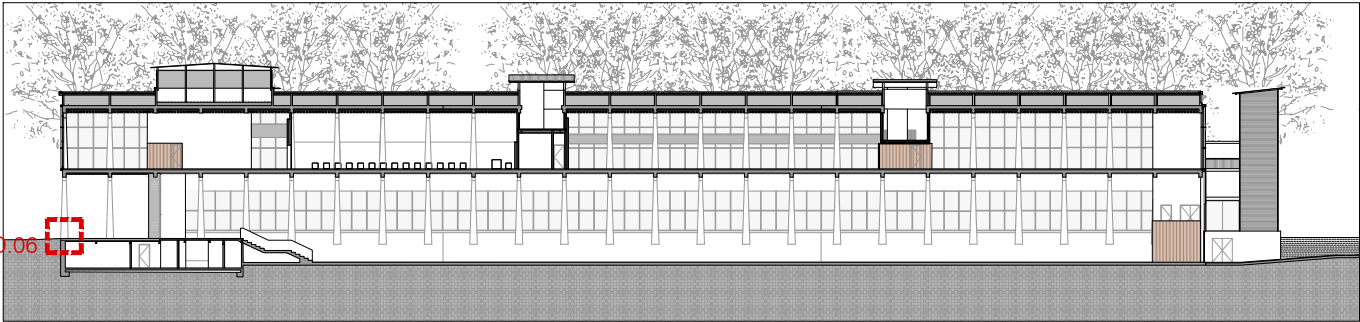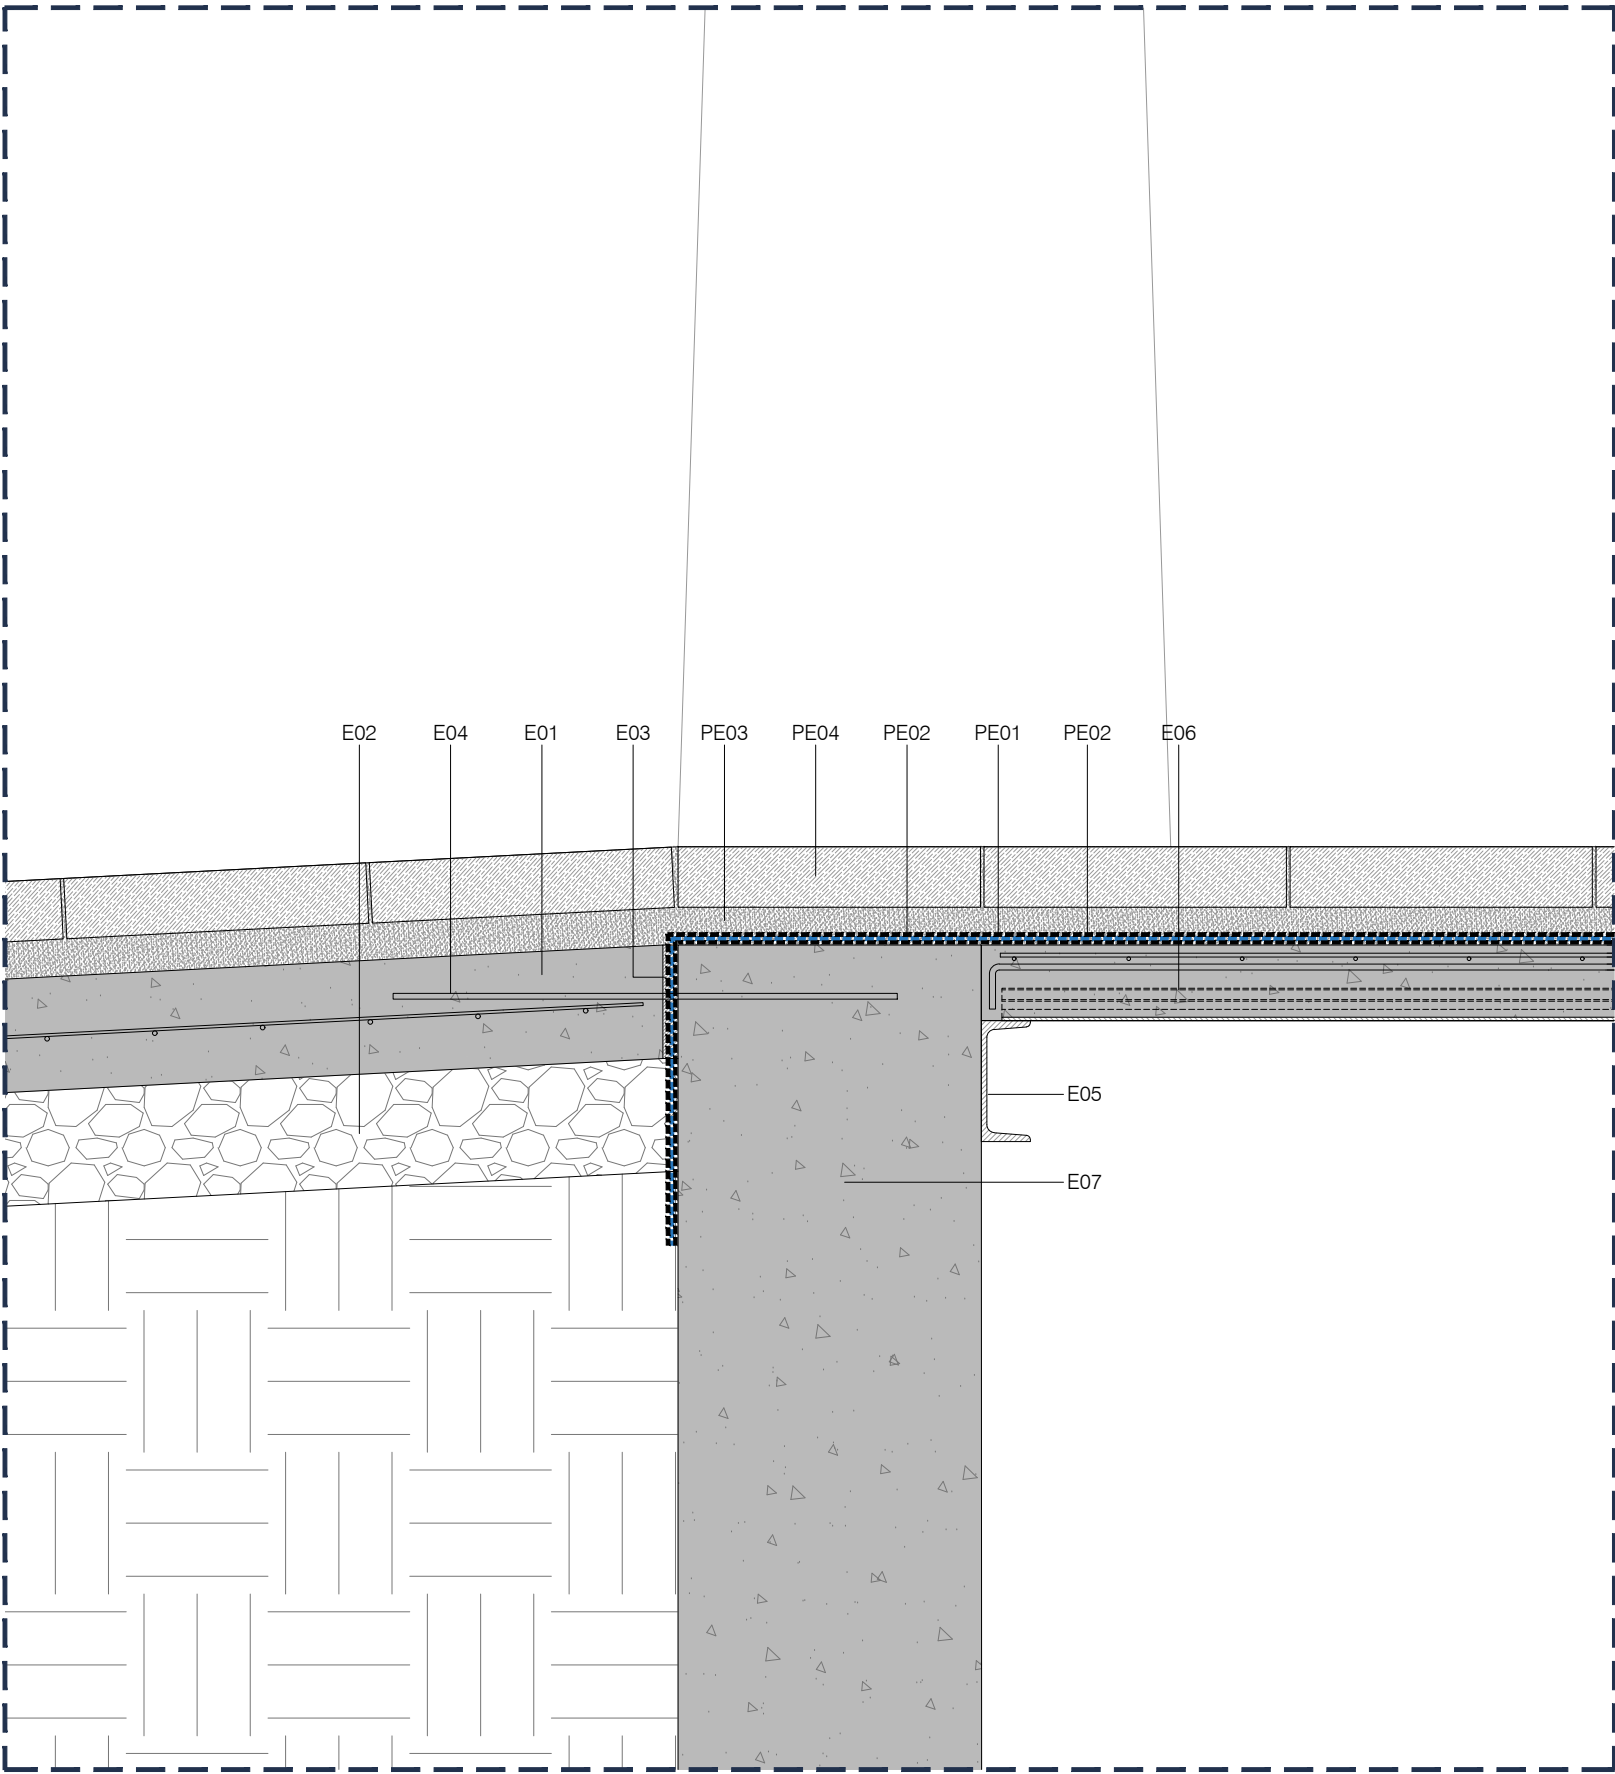

ESTRUCTURA

- E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.
- E02 - Encachado de gravas.
- E03 - Junta perimetral elástica.
- E04 - Armaduras de anclaje.
- E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.
- E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.
- E07 - Muro de contención existente.
- E08 - Forjado de hormigón existente.
- E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

- T01 - Perfilera existente (montantes i travesaños).
- T02 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T03 - Pletina de anclaje de perfilera en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T04 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.
- T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.
- T07 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "L".
- T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.
- T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.
- T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.
- T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

- T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.
- T15 - Murete de cubierta existente.
- T16 - Enfoscado de mortero de cemento.
- T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

- C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.
- C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".
- C05 - Pletina de anclaje de perfilera en "L", de acero galvanizado.
- C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.
- C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.
- C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.
- C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".
- C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

- PI01 - Morter de agarrr de pavimento.
- PI02 - Pavimento existente
- PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.
- PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".
- PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

- PE01 - Lámina impermeable de PVC.
- PE02 - Lámina drenante nodular geotéxtil.
- PE03 - Mortero de agarre de pavimento.
- PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.
- PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

- F01 - Doble acristamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según especificación en plano de carpinterías.
- F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

- CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.
- CR03 - Mortero adhesivo.
- CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neopor).
- CR05 - Mortero acrílico de refuerzo con malla.
- CR06 - Revoco de mortero acrílico decorativo.
- CR07 - Mortero ignífugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARÁN Y COMPROBARÁN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA D.F. PREVALECE DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

BR29

8 MES 9 25 ARQUITECTURA S.L.
C/Granvia, 18 41011 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (SE)
Tfno: 910.149464 - 910.410000

DIN A3 420x297mm

PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EMPLAZAMIENTO

EXPEDIENTE
352-RLLA

FECHA
AGOSTO 2023

PLANO:
ARQUITECTURA
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DETALLE 06

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 NÚM. AD-06
DIN A1: 1/5

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Pifalla, Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Burgués Solanes, Colegiado núm. 37651-5
SANTI VIVES ARQUITECTURA, Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casulla Vives, Ingeniero Industrial






B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA **elnesa**

PROMOTOR

LA PIR Ajuntament de Lleida Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BURGUES SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CEBIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



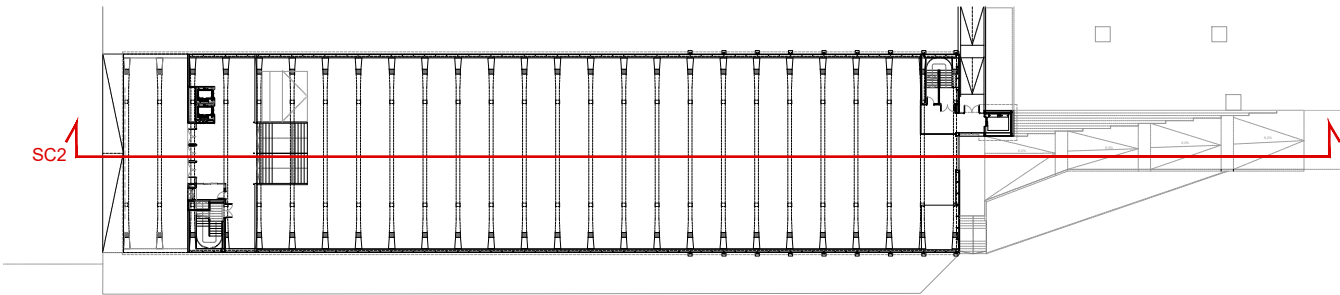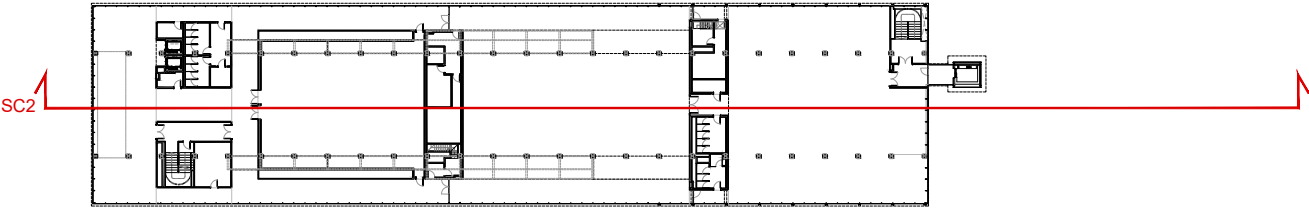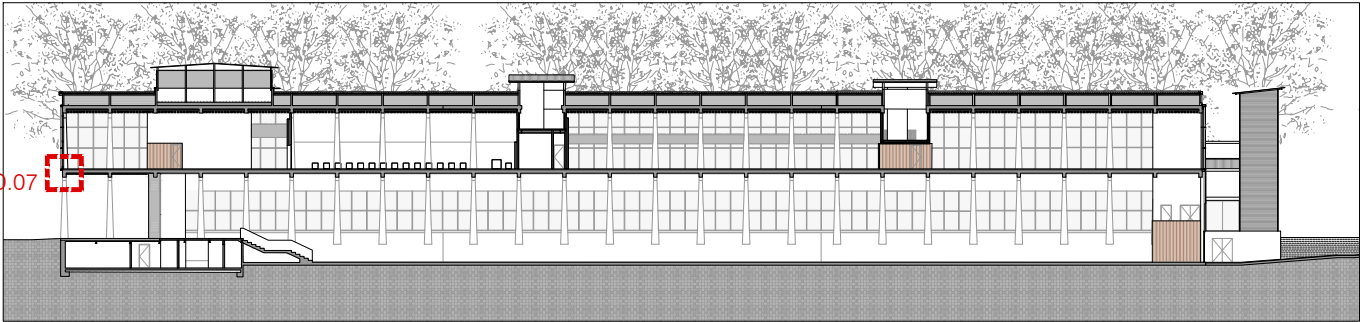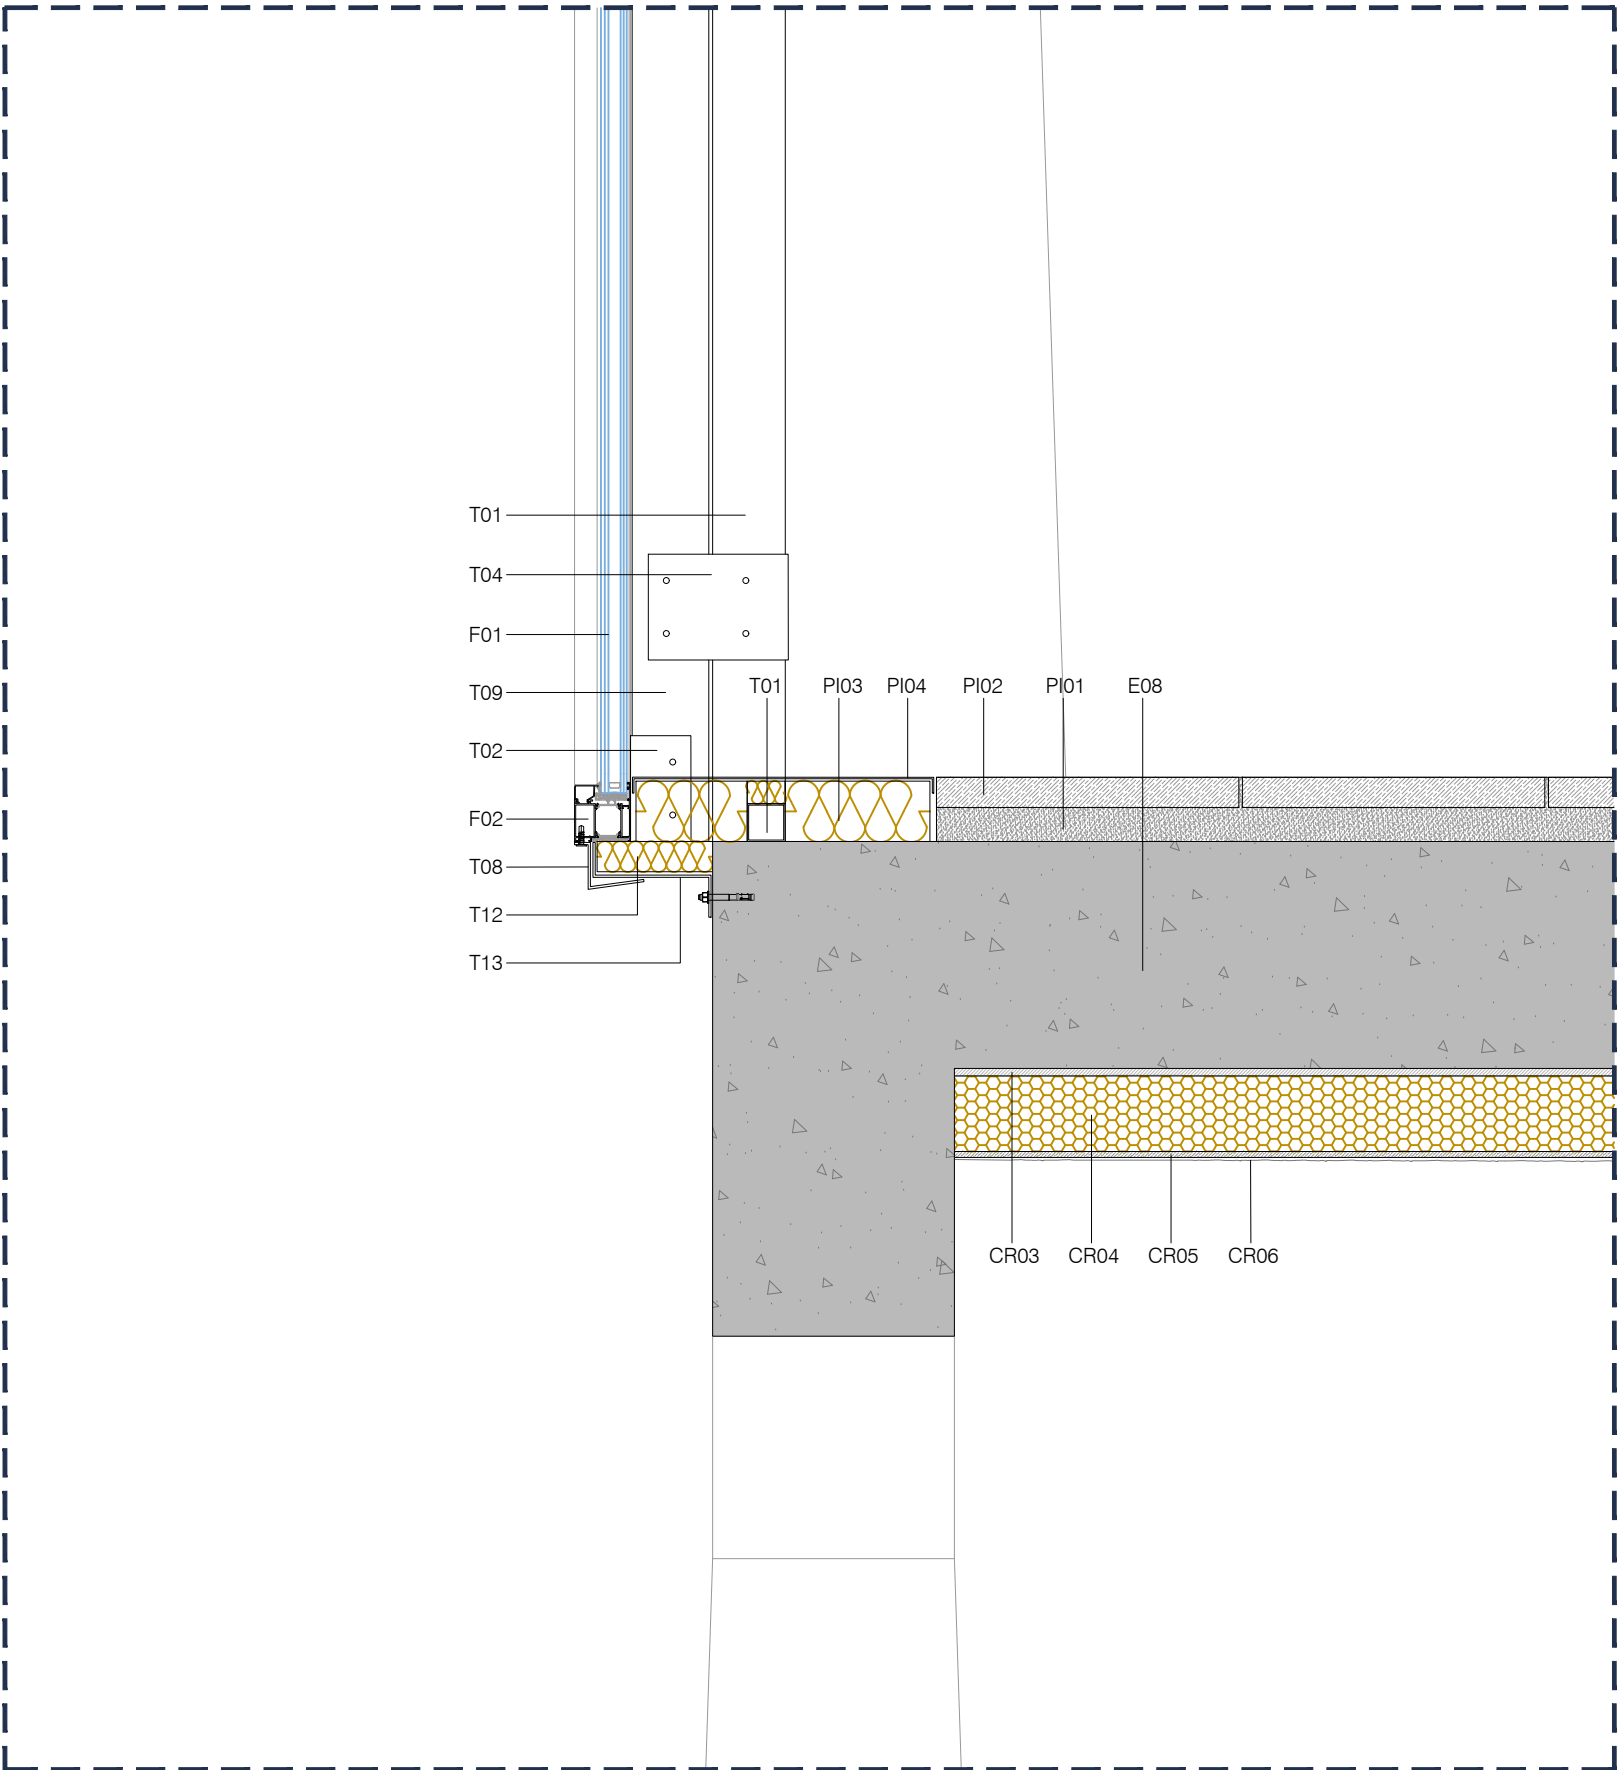

ESTRUCTURA

- E01 - Solera de hormigón armado, canto 15 cm.
- E02 - Encachado de gravas.
- E03 - Junta perimetral elástica.
- E04 - Armaduras de anclaje.
- E05 - Perfil metálico tipo UPN 160.
- E06 - Forjado colaborante 6+4 cm.
- E07 - Muro de contención existente.
- E08 - Forjado de hormigón existente.
- E09 - Perfiles metálicos existentes.

CERRAMIENTOS

- T01 - Perfilera existente (montantes i travesaños).
- T02 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T03 - Pletina de anclaje de perfilera en "L" de 2mm con 2 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T04 - Pletina de anclaje de perfilera en "U" de 2mm con 4 Ø 8 mm i de 140 mm de alto.
- T05 - Montante interior de acero galvanizado, 48 mm.
- T06 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, e= 12,5mm.
- T07 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "L".
- T08 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- T09 - Montante de aluminio lacado, 100x50 mm.
- T10 - Anclaje metálico con perfiles tipo omega.
- T11 - Acabado de fachada de chapa metálica tipo Alucobond o similar.
- T12 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- T13 - Pletina de remate inferior de aluminio lacado en "Z".

- T14 - Remate de aluminio lacado para formación de vierteaguas con goterón.
- T15 - Murete de cubierta existente.
- T16 - Enfoscado de mortero de cemento.
- T17 - Bloque cerámico perforado, tipo Ecorec 14 o similar

CUBIERTAS

- C01 - Cubierta existente de chapa ondulada.
- C02 - Panel de poliestireno extruido, 40 mm.
- C03 - Pletina de remate de aluminio lacado, para formación de goterón.
- C04 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta, en "Z".
- C05 - Pletina de anclaje de perfilera en "L", de acero galvanizado.
- C06 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta.
- C07 - Perfil existente de coronamiento de cubierta.
- C08 - Pletina de aluminio lacado para remate de cubierta.
- C09 - Perfil de aluminio lacado de coronamiento de cubierta, en "C".
- C10 - Sellado con adhesivo-sellador resistente a la interperie tipo Sikaflex - 521 UV o similar.

PAVIMENTOS INTERIORES

- PI01 - Morter de agarrr de pavimento.
- PI02 - Pavimento existente
- PI03 - Panel de poliestireno extruido (XPS), 80 mm.
- PI04 - Chapa plegada de aluminio lacado en "U".
- PI05 - Placa de yeso laminado tipo Cortafuego DF o similar, 12,5 mm.

PAVIMENTOS EXTERIORES

- PE01 - Lámina impermeable de PVC.
- PE02 - Lámina drenante nodular geotéxtil.
- PE03 - Mortero de agarre de pavimento.
- PE04 - Piezas de hormigón de GLS o similar, 80mm.
- PE05 - Terreno natural.

CARPINTERÍAS

- F01 - Doble acristamiento 4+4/16 argón/5+5 o 6+6, según especificación en plano de carpinterías.
- F02 - Sistema de carpintería de muro cortina de aluminio con rotura de puente térmico, tipo ITESAL o similar.

FALSOS TECHOS

- CR01 - Falso techo de lamas verticales de acero galvanizado postlacado de 100x3000mm y 0,8mm de grosor colocada sobre perfiles fijos al forjado.
- CR02 - Panel de poliestireno extruido, 100 mm.
- CR03 - Mortero adhesivo.
- CR04 - Aislamiento térmico EPS, 100 mm (neopor).
- CR05 - Mortero acrílico de refuerzo con malla.
- CR06 - Revoco de mortero acrílico decorativo.
- CR07 - Mortero ignifugo de Perlita-Vermiculita (EI-90)

SANTIAGO VIVES
SANFELIU /
num:5405-4

Firmado digitalmente por SANTIAGO VIVES SANFELIU / num:5405-4
Fecha: 2023.11.17 11:43:58 +01'00'

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA D.F. PREVALECE LA FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURA (ER)

BR 2023.11.17
DIN A3 420x297mm
Esc: 1/10 (ER)

PROYECTO BÁSICO Y EJECTIVO

PROYECTO FASE 2:
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL "PALAU DE VIDRE" EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION EU

EXPEDIENTE
352-RLLA
FECHA
AGOSTO 2023

EMPLAZAMIENTO
ACCESO AVINGUDA PRESIDENT TARRADELLAS LLEIDA

PLANO:
ARQUITECTURA
SECCIONES CONSTRUCTIVAS
DETALLE 07

ORIENTACIÓN

ESCALA: DIN A3: 1/10 NÚM. AD-07
DIN A1: 1/5

LISTADO DE REVISIONES:
REFUNDIDO NOVIEMBRE 2023

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado:
Xavier F. Rodríguez Padilla, Colegiado núm. 37793-7
Josep M. Bungalés Solanes, Colegiado núm. 37651-5
SANTI VIVES SANFELIU, Colegiado núm. 5405-4
Jordi Casullà Vives, Ingeniero Industrial

B R 2 9 ARQUITECTURA SANTI VIVES BARCELONA eInesa

PROMOTOR
Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Urbanisme

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37793-7, Y JOSEP M. BUNGALÉS SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC Nº 37651-5. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CEBIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LOS AUTORES, QUEDANDO EN CUALQUIER CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

